

## 謹んで新年のお慶びを申し上げます 今年で弊社は50周年を迎えました

ひとえに皆さまの温かいご支援とご協力の賜物と、感謝申し上げます。  
今後もより一層の品質の向上と信頼をお届けできるよう  
精進してまいりますので、変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。



### 2025年の新入社員 新年の抱負

- ◆日々学び、効率化を高め、成長と貢献を目指す一年にする。  
技術部 CADグループ 入社
- ◆社会や当社に自分自身が貢献出来る事を常に考え、  
成長する企業の一員として努めていく所存でございます。  
総務部 総務人事グループ 入社
- ◆学ぶ姿勢を忘れず、  
安心して任せてもらえる存在を目指してまいります。  
総務部 総務人事グループ 入社

### 請求書の電子化について


#### 2025年8月より、本格的に請求書の電子化を導入致しました。

昨今の社会的背景において、ペーパーレス化・リモート化の流れに伴い、  
弊社でも業務効率化を目的とした請求書の電子化を導入致しました。

＜＜電子請求書（Web請求書）の概要＞＞  
URLリンク付きメールより、ご請求書のPDFデータをダウンロードして  
いただくことができるサービスです。

◇お取引先様には以下のようなメリットがございます

- ・請求書の到着が、紙に比べ1～2日早く到着
- ・期限内（60日間）であれば、何度も再ダウンロードが可能
- ・郵送物の受取りが不要

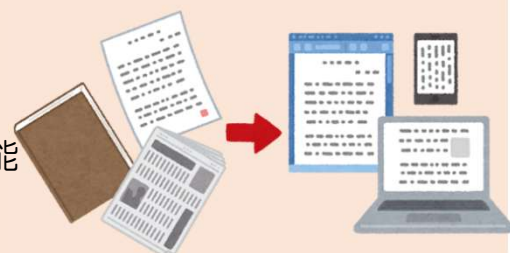


※全ての請求書が電子化になるわけではなく、一部の請求書は電子化に  
対応できない場合がございます。詳細は請求書担当までお問い合わせください。


# 屋根散水 施設内温度低下効果

2025年の7月から8月にかけて屋根散水の温度低下効果測定を行いました。  
最高気温が40.3℃（八王子市）を記録した2025年8月5日のデータです。  
この日のデータロガーの計測では、施設内で約3.5℃の低下を確認しました。  
お客様の日々の温度測定では、約5℃の低下が確認されたとの事です。

2025年8月5日 屋根散水 散水無

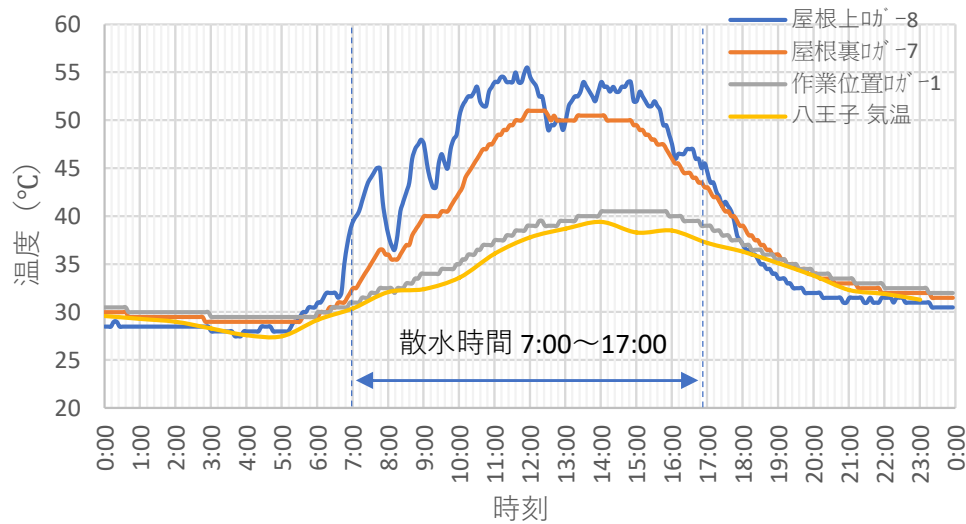

2025年8月5日 屋根散水 散水有

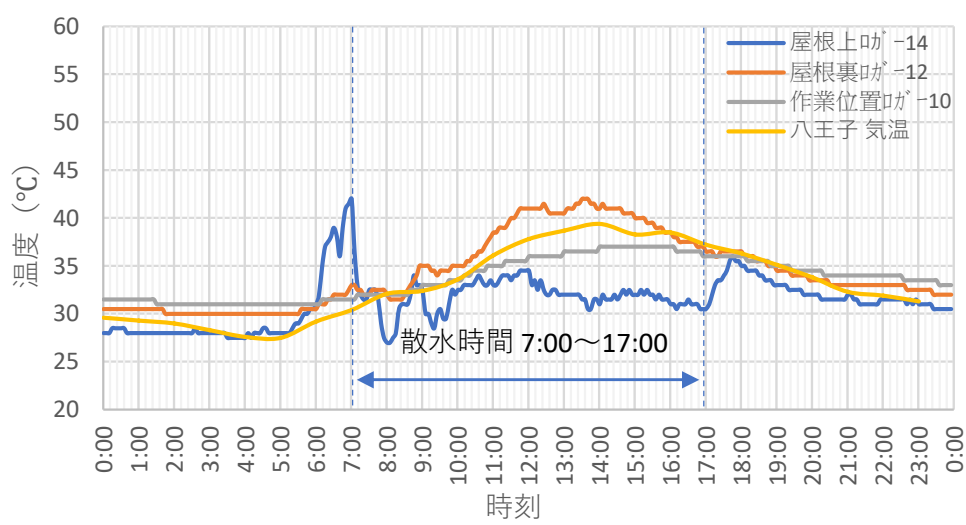

	屋根表面付近温度	屋根裏付近温度	施設内1.5m付近
散水無	54.0℃	47.0℃	40.5℃
散水有	31.5℃	37℃	37℃
差	22.5℃	10.5℃	3.5℃

作業位置での  
温度低下効果

## 株式会社 イーエス・ウォーターネット

本社 東京営業所/特需開拓課 海外営業部/JR開発グループ	〒206-0024 東京都多摩市諏訪4-24-1	TEL 042(355)7702	FAX 042(372)3721
南九州支店	〒890-0056 鹿児島市下荒田4-54-15	TEL 099(255)0601	FAX 099(255)2010
沖縄支店	〒901-2227 沖縄県宜野湾市宇地泊2-37-19	TEL 098(898)7200	FAX 098(898)7230
大阪営業所	〒664-0836 兵庫県伊丹市北本町3-178	TEL 072(778)8031	FAX 072(778)8051
北九州営業所	〒819-0006 福岡市西区姪浜駅南3-16-26	TEL 092(894)3001	FAX 092(894)3000
札幌出張所	〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条5-7-8	TEL 011(817)8830	FAX 011(817)8831
東北出張所	〒981-0924 宮城県仙台市青葉区双葉ヶ丘1-22-5	TEL 022(728)1061	FAX 022(728)1060
大隅出張所	〒899-8105 鹿児島県曽於市大隅町段中町83	TEL 090-7631-7594	FAX 099(255)2010